

経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）









茨城県 潮来市
【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	820	極小規模	1	543
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	
-	85.7	4	755	非設置	




グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

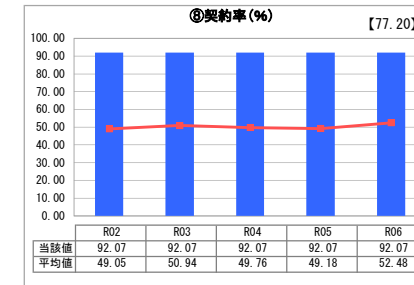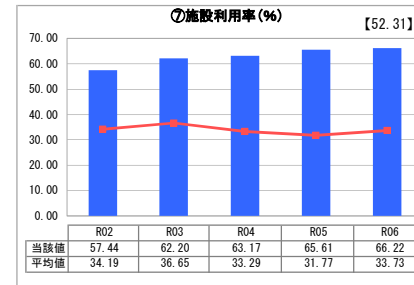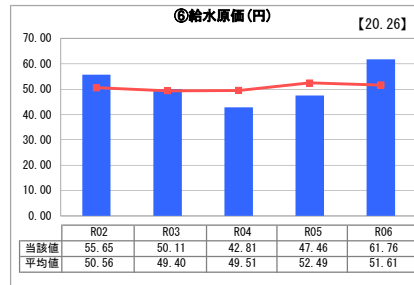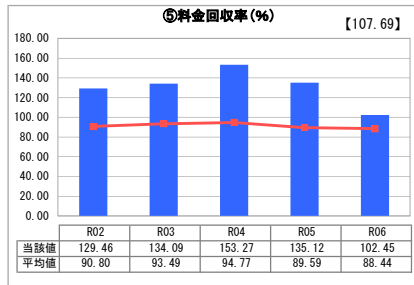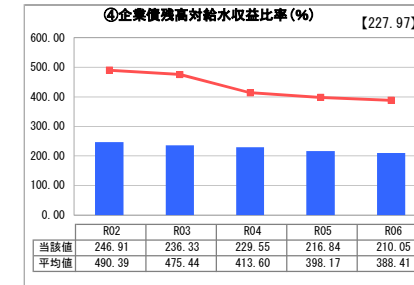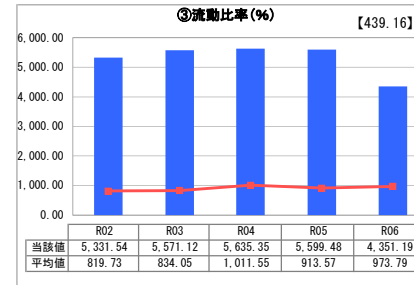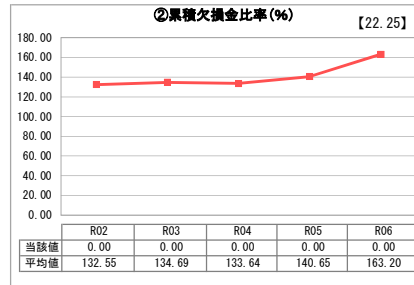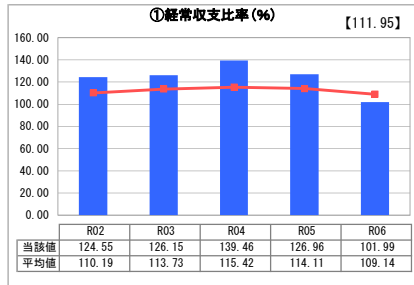

2. 老朽化の状況

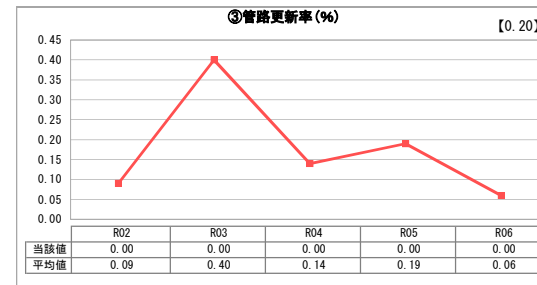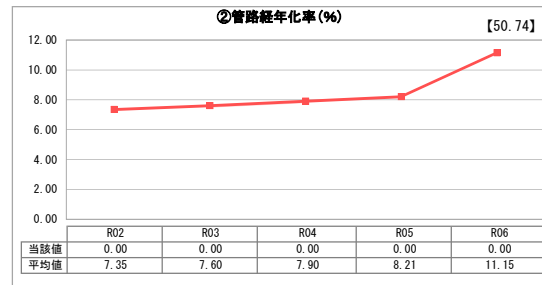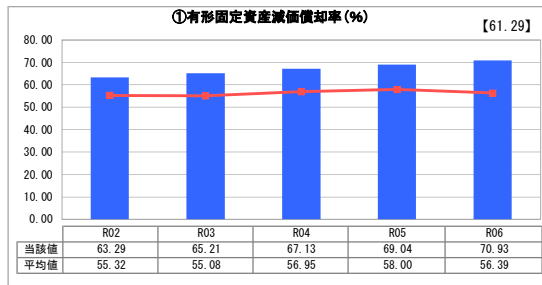

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率については、人件費増などにより類似団体平均は下回ったが、100%以上を確保できており、健全な経営がされていると分析できる。
 ② 累積欠損金比率については、欠損金がなく、安定経営されている。
 ③ 流動比率については、類似団体を上回っている。事業規模が小さく財政基盤が脆弱なため、内部留保資金を確保した経営をしていることが要因である。
 ④ 企業債残高対給水収益比率は、類似団体を大幅に下回っている。これは、企業債発行抑制が大きな要因である。
 ⑤ 料金回収率は、100%以上を確保できており、類似団体も上回っている。料金体系は責任水量制を採用しており、給水に係る費用に対し、適正な料金設定がなされていると考えられる。
 ⑥ 給水原価については、今年度は類似団体の水準を上回る事となった。これは、会計規模が小さく、人事異動による人件費の増、随時的な修繕の発生などが主な要因であると考えられる。
 ⑦ 施設利用率については、夏場等のピーク対応に備えるため施設能力の60%台の数値となっている。
 ⑧ 契約率については、類似団体を大幅に上回っている。施設能力に見合った契約がなされていると考えられる。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率については、類似団体を上回っているが、管路経年率については、本市工業用水道が、H4に供用開始であるため法定耐用年数を超えた管路は発生していないため0%である。そのため管路更新率も0%となっている。
 今後発生する施設及び管路の老朽化に向け、アセットマネジメントの手法を用いた施設の長寿命化や更新需要の平準化を考慮した更新計画を策定し適正な維持管理を行っていく。

全体総括

現状の経営状況は、「1. 経営の健全性・効率性」から見て、健全な経営が保たれていると考えられる。また、「2. 老朽化の状況」についても、耐用年数を経過した管路はなく、概ね健全な状態が保たれている。
 将来に向かって、工業用水道事業を健全な形で維持させるために、今後発生する施設及び管路の老朽化に向け、アセットマネジメントの手法を用いた施設の長寿命化や更新需要の平準化を考慮した、不要な配水管の廃止や配水管口径の適正化（減径）を織り込んだ更新計画を策定し適正な維持管理を行っていく。